


# Poznámky:


Celková délka vodovodní sestavy bude závislá na vzdálenosti vnějších přírub stávající sestavy. Celková délka se uzpůsobí pomocí ocelového potrubí v blízkosti vodoměrů nebo pomocí délek dvoupřírubových kusů! Stávající vodoměr DN25 se po dokončení prací osadí zpět, viz. technická zpráva!

## Legenda

— Potrubí studené vody – NOVÉ rozvody, PPr

— Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

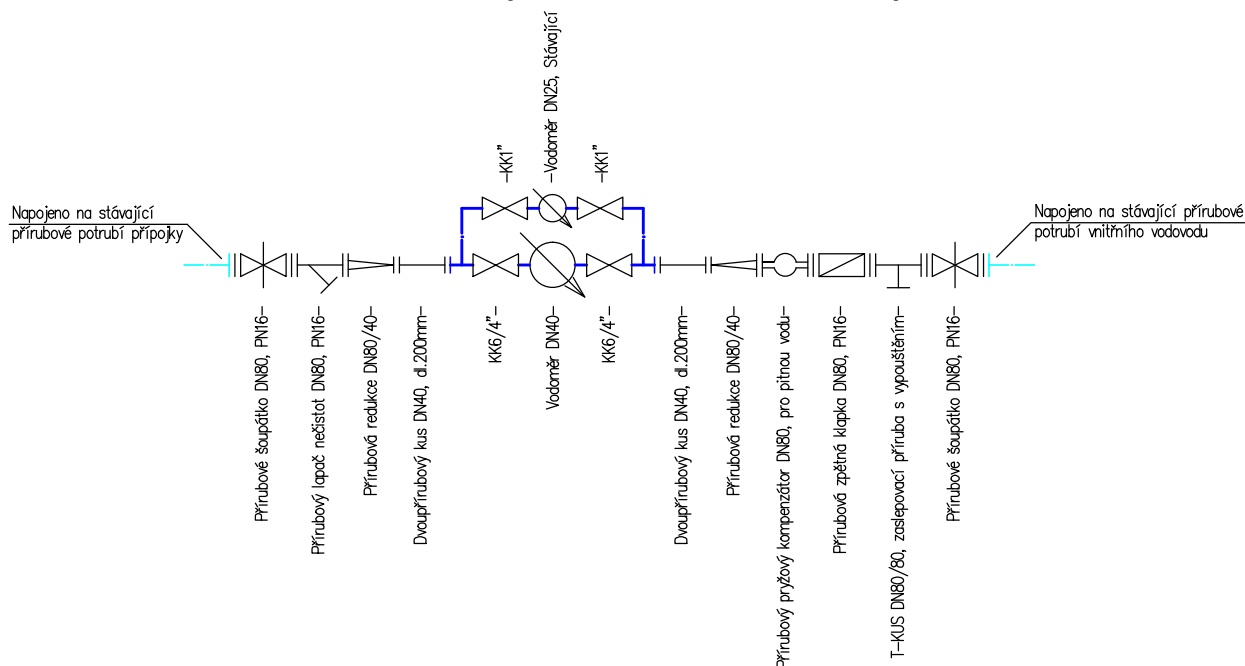

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	
HIP:			 <b>PROPOS MB s.r.o.</b> Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz			SUBDODAVATEL:	
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "B"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Detail vodoměrné sestavy			MĚŘÍTKO: 1:100	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: <b>D1.4.1-9</b>