

Poznámky:


Výška a místo umístění potrubního oddělovače pro pitnou vodu bude takové, aby byl zajištěn min. spád odvodnění 3%, a aby nedošlo ke kontaktu potrubí s sádrokartonem.

Odvodňovací potrubí bude svedeno a napojeno do přípojovacího kolena vřevky.

Legenda


→→→ Odvodnění od oddělovače, např. plastový PP sys. HT

Rozvinutý řez odvodnění

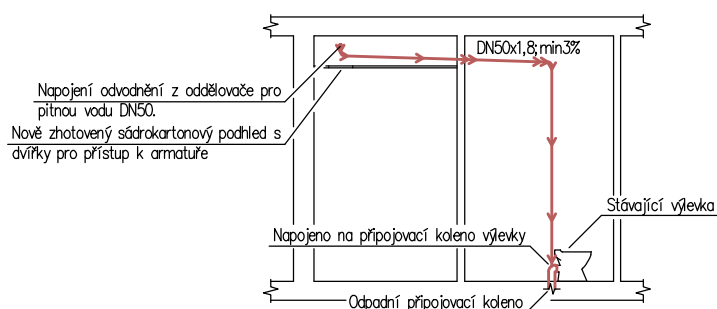

Půdorys odvodnění



INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	
HIP:			 PROPOS MB s.r.o. Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz			SUBDODAVATEL:	
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "A"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Rozvinutý řez a půdorys odvodnění			MĚŘÍTKO: 1:100	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-10