POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

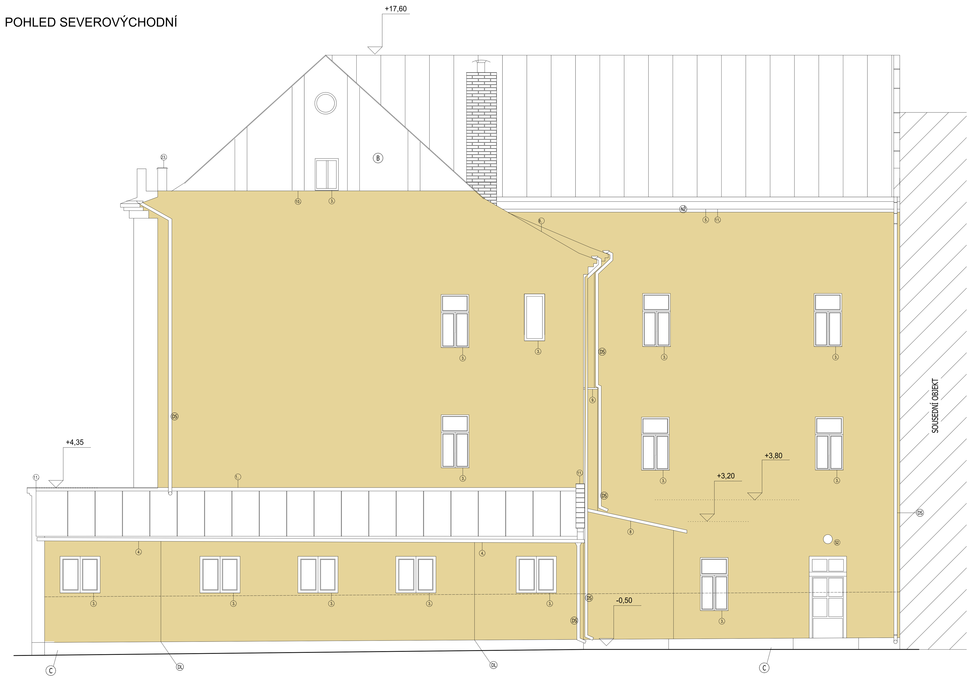

Ⓐ TECHNOLOGICKÝ POSTUP - podmítnění fírmou :

- Opatrné oseknání stávající omítky až na cihelné zdivo včetně prašivějších spár, odstranění všech separujících ne částí a poškozených ploch až na zdivo
- Omytí vodou
- Provedení očistného podhozu
- Provedení nového jádra vůči jádrovou omítkou(minimální tloušťka 1mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Předkoukání opravovaných míst štukovou omítkou
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

Ⓑ TECHNOLOGICKÝ POSTUP - Bílý :

- Zjištění dutých míst a jejich oseknání až na cihelné zdivo včetně prašivějších spár, odstranění všech separujících ne částí a poškozených ploch až na zdivo, obroušení stávající barvy až na původní štuk
- Omytí štuku čistou vodou bez použití různých čistidel
- Provedení očistného podhozu
- Provedení nového jádra vůči jádrovou omítkou (minimální tloušťka 1mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Doplnění odštípaných rohů a vyplnění prasklin v původních omítkách extra stěrkovou omítkou a po jejím vytvrdnutí přebroušení
- Plošné předkoukání či plaplnovaní nových či původních omítek štukovou omítkou s přídavkem Acrhecrh emulze H hrubé vodou a zrnitou (1:3) –vytvoření tzv. „ aktivního štuku „
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

Ⓒ TECHNOLOGICKÝ POSTUP – sokl :

- Očištění zdiva od prachu a hrubých nečistot
- Očištění zdiva od prachu a nečistot
- Vyzdvižení zdiva – speciální protlamová malta na opravu přirodního kamene
- Ošetření zdiva impregnačním nátěrem

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ – TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ROZDRUHNÁ OMÍTKA, KOEFICIENT DIFUZNÍHO ODPORU ≤ 20 BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PODLE POSLEDNÍCH VZORKŮ

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

PRVKY DO FASÁDY – VĚTRACÍ MŘÍŽKY, EL. SKŘÍŇ ATP, BUDOU BAREVNĚ SLADĚNY S BARVOU FASÁDY
OPLECHOVÁNÍ A PARAPETY BUDOU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

(S1) PŮVODNÍ SVĚTLO NA FASÁDĚ, EXTERIÉROVÉ
(M) VĚTRACÍ MŘÍŽKY – PLASTOVÉ
(K) NOVÉ NEZATĚPLENÝ ŽLABY, ČÍN 200, CELKEM 52m
MATERIÁL – ELOXOVANÝ HLINÍK
(K) NOVÉ PODKOVNÍ ŽLABY, ČÍN 200, CELKEM 8m
MATERIÁL – ELOXOVANÝ HLINÍK
(D) NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY, ČÍN 120, CELKEM 49m
MATERIÁL – ELOXOVANÝ HLINÍK
(K) NOVÁ ČÁST HROMOSVODU OD OKAPOVÉ SVORKY PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
MATERIÁL – FeZn 8 mm, CELKA 62m + NAD STŘECHOVÉ PŘÍSTAVKO V PŘÍPADĚ POŽADOVÉ
(S) NOVÁ OKAPOVÁ SVORKA
(Z) NOVÉ ZKUŠEBNÍ SVORKY HROMOSVODU, CELKEM 4 ks
ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU VE VÝŠCE 1,25m - 1,50 m NAD TERÉNEM
(A) ODLAČNÍ LÍŠTA

Výrobní rozměry oken budou upraveny realizační firmou dle zaměření na místě
Rozměry klempířských prvků výrobků budou upraveny realizační firmou dle zaměření po osazení oken
Stávající systém hromosvodu bude zachován, svislé svody v částech zateplovaných fasád budou sejmuty a po provedení zateplení budou vráceny.

Z důvodu možné těžkosti obvodového zdiva a ve vazbě na PBŘ budou první tři řady - celkem 1,5 m výšky - provedeny minerální izolací

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

POHLEDY

SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

anitas projekční ateliér

ANITAS s.r.o.
IČO 257 55 668
DIČ CZ 257 55 668
Tomkovská 20
295 01 Mnichovo Hradiště
tel./fax.: 326 774 217

zodpovědný projektant:
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Bárta

MÍSTO STAVBY: č.p. 20,	
parc. st.a.č. 243 KÚ Bělá p.Bezdězem	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem	
KRAJ: Středočeský	
INVESTOR:	
MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM	
Masarykovo náměstí 93	
294 21 Bělá pod Bezdězem	

MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	A2
ODL.	DPS
DATUM	10/16
ČÁST	D.1.1.6
Č.VÝKRESU	10/11

ČÍSLO PARE

294,ČÍSLO 2116