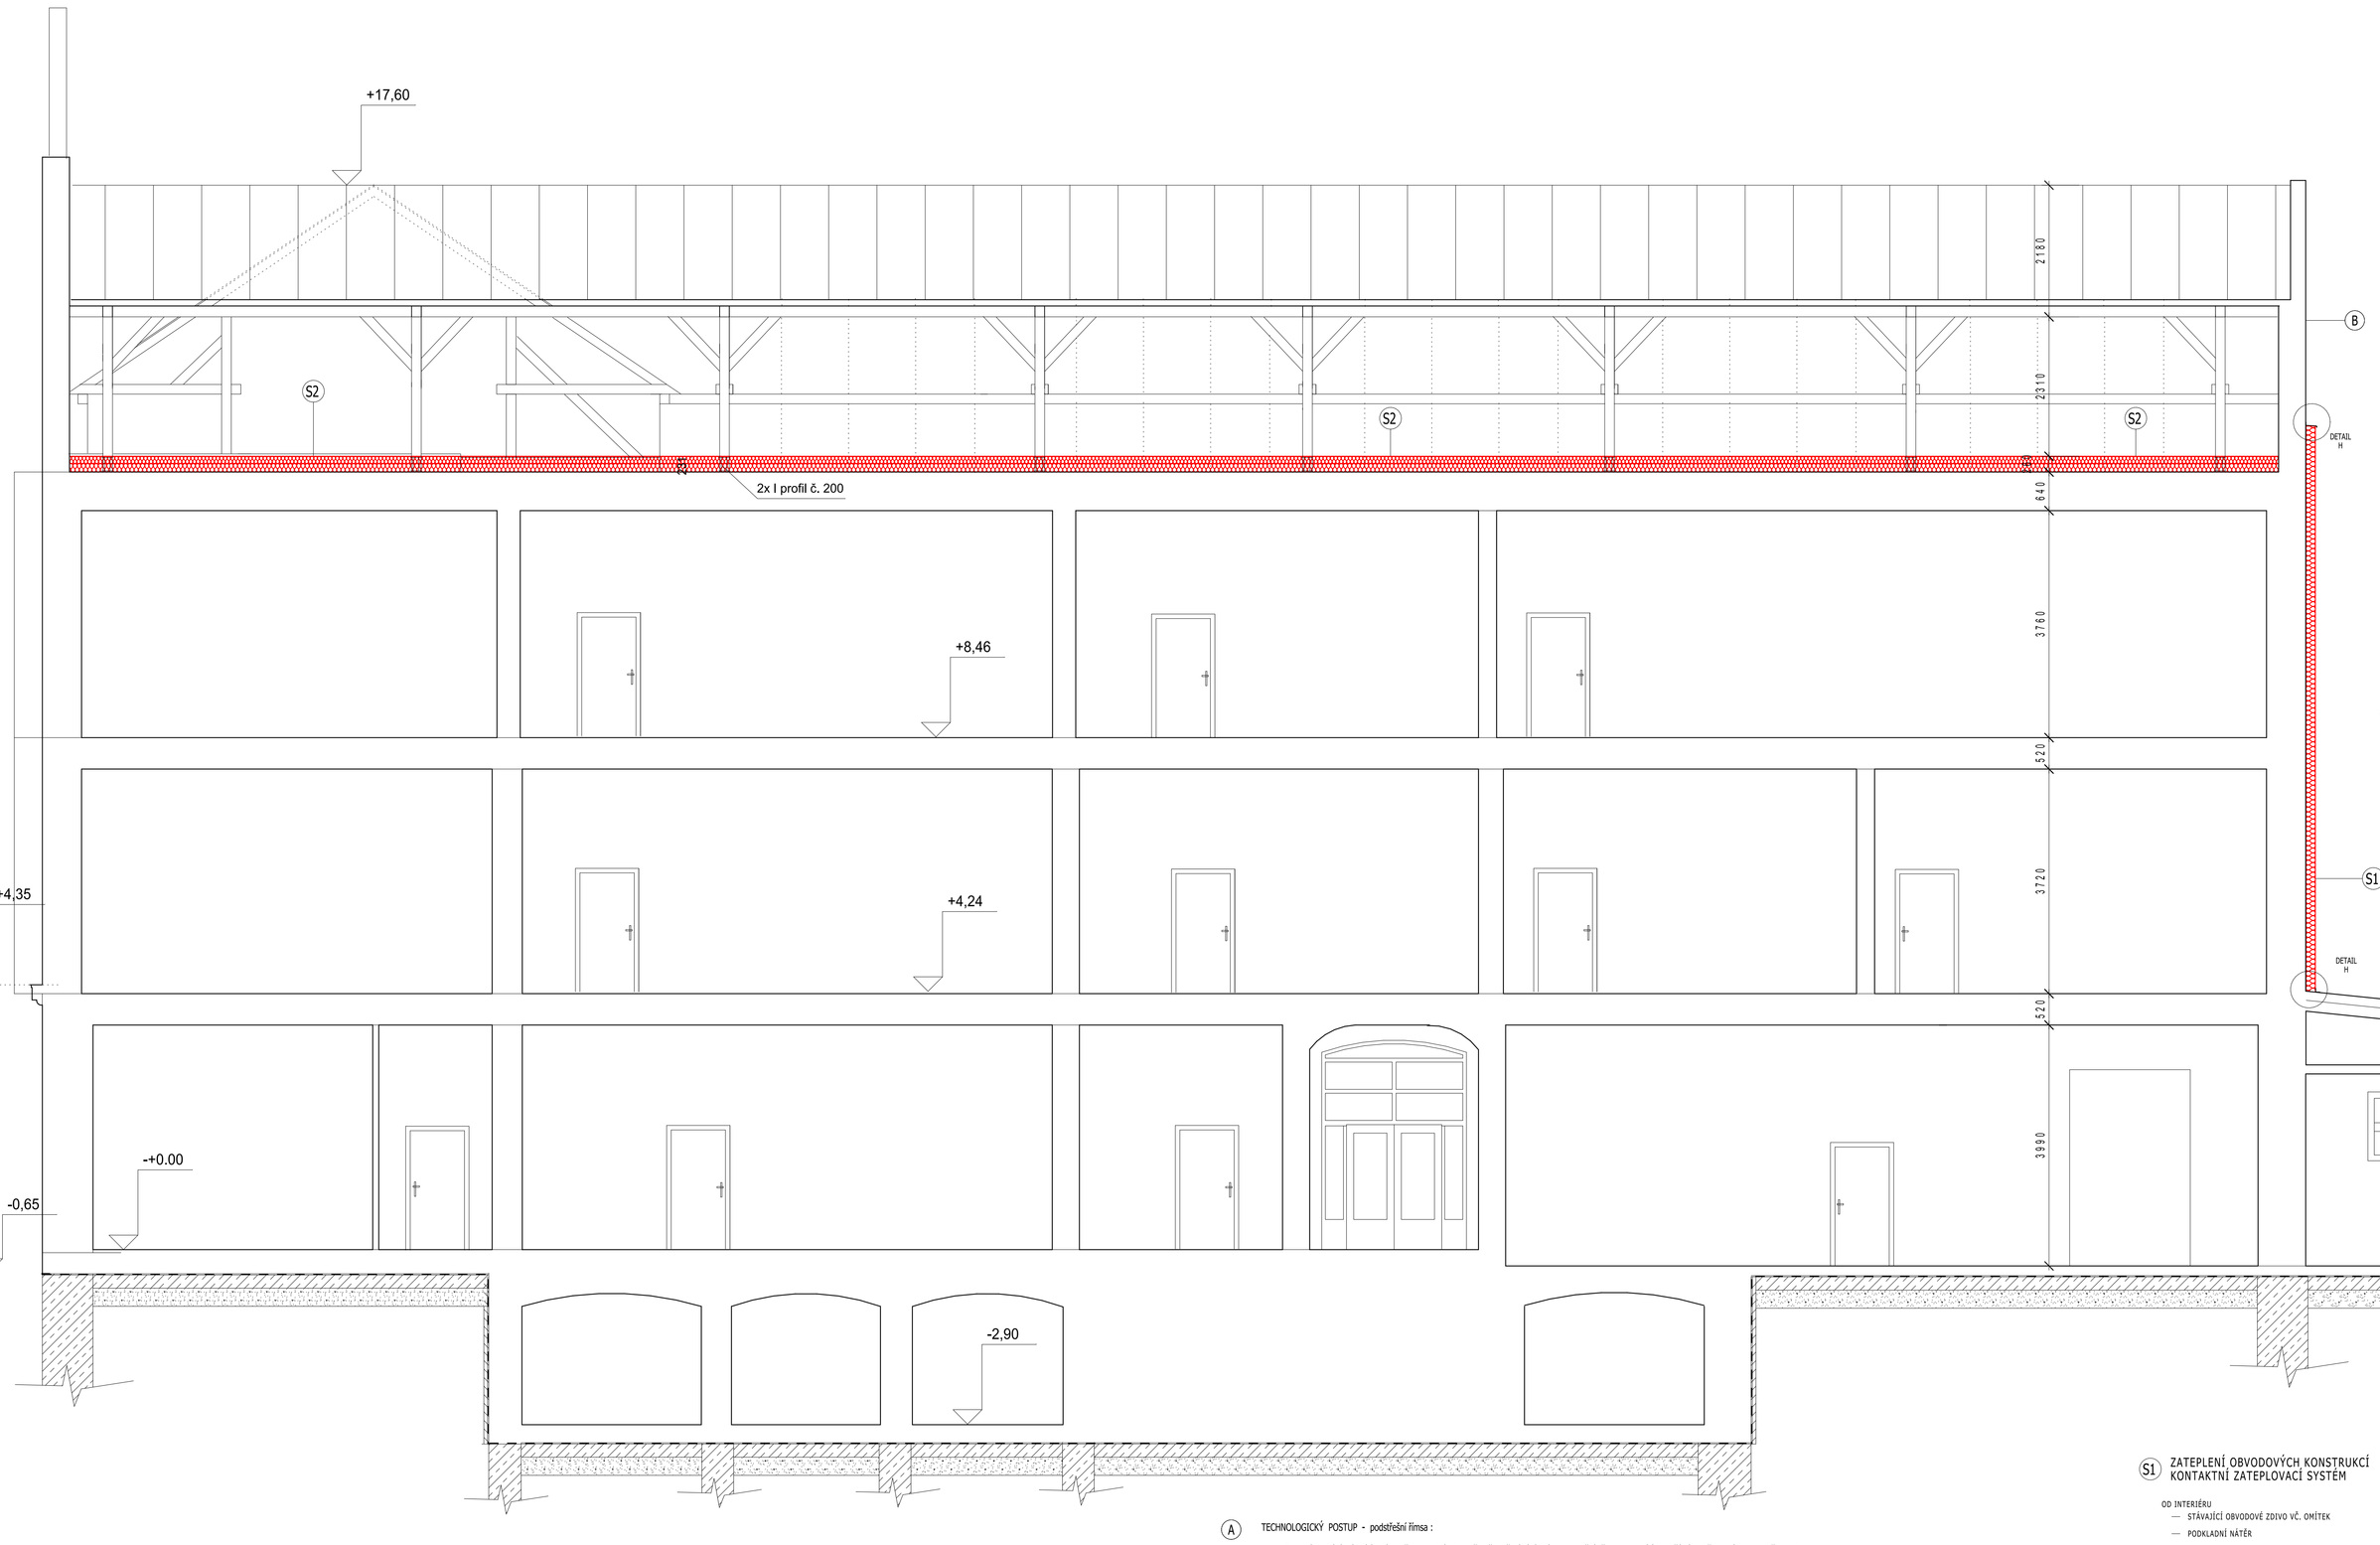

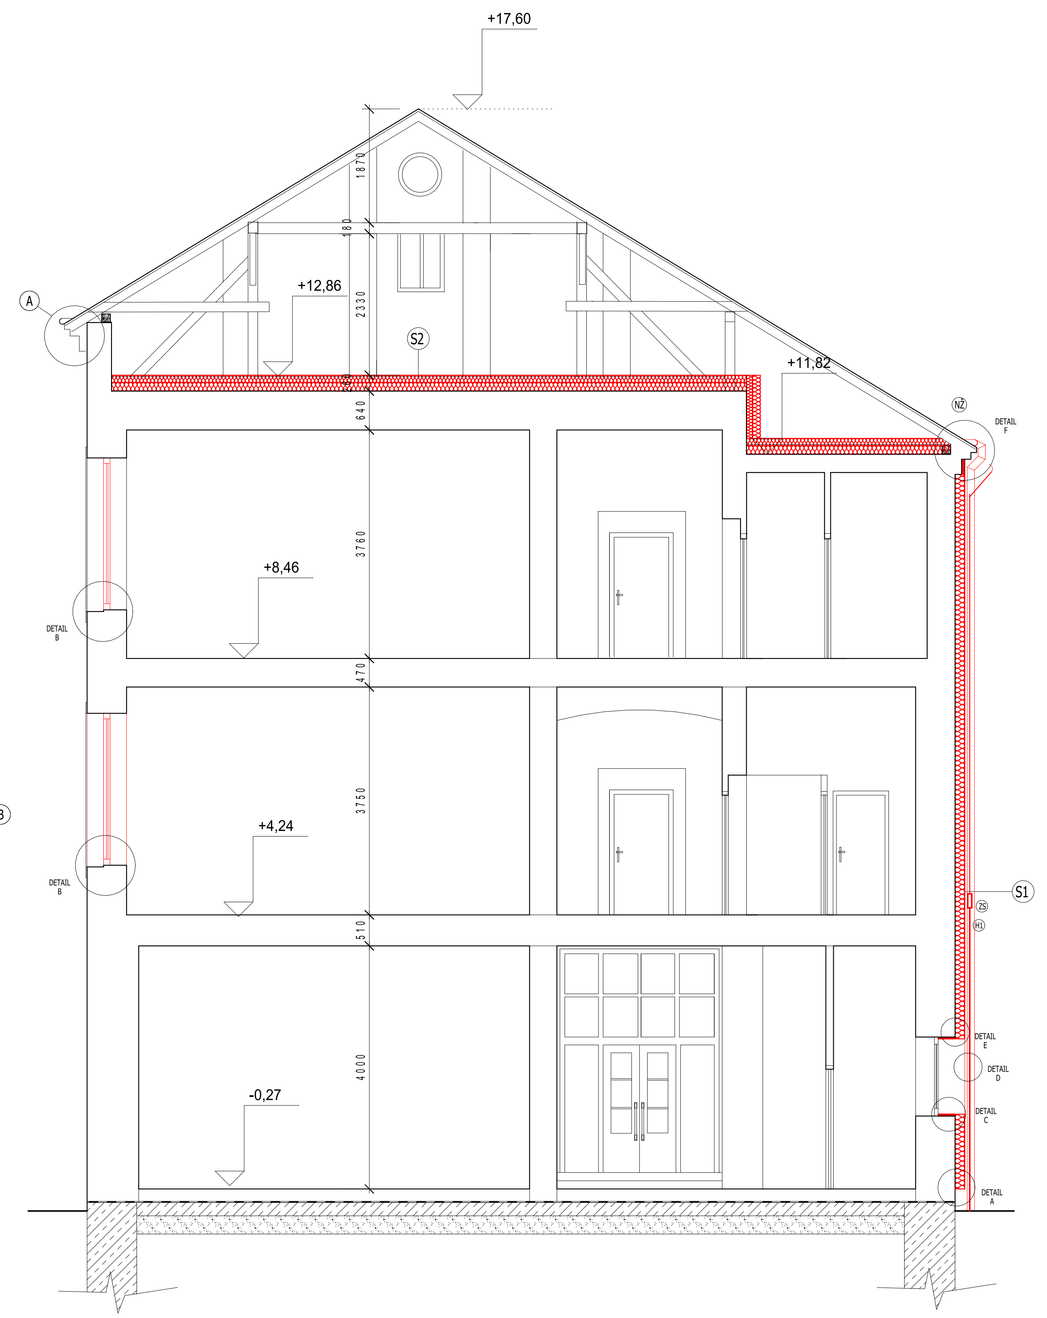

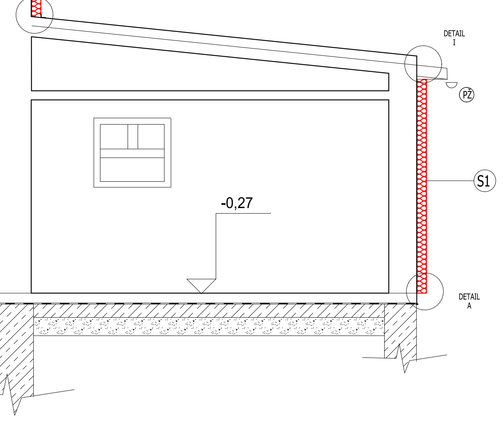

A TECHNOLOGICKÝ POSTUP - podsekání límsa :

- Opatrné osekání stávající omítky až na cihelné zdivo včetně prošlehlání spár, odstranění všech separujících se částí a poškozených ploch až na zdivo
- Omytí vodou
- Provedení sčrovitého podhozu
- Provedení nového jádra ruční jádrovou omítkou(zmitost 1mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Přetlkávání opravených míst štukovou omítkou
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

B TECHNOLOGICKÝ POSTUP - štíty :

- Zjištění dutých míst a jejich osekání až na cihelné zdivo včetně prošlehlání spár, odstranění všech separujících se částí a poškozených ploch až na zdivo, obroušení stávající barvy až na původní štuk
- Omytí štítu tlak. vodou bez použití rotační trysky
- Provedení sčrovitého podhozu
- Provedení nového jádra ruční jádrovou omítkou (zmitost 1mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Doplnění odštípaných rohů a vyplnění prasklin v původních omítkách extra stěrkovou omítkou a po jejím vytvrdnutí přebroušení
- Pečlivé přetlukování či přeplnování nových či původních omítek štukovou omítkou s přídavkem Adhezní emulze H ředěné vodou v poměru 1:10 –vytvoření tzv. „ aktivního štuku „
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

C TECHNOLOGICKÝ POSTUP - sokl :

- Očištění pískovce od prášní a šas renovačním a saneačním materiálem a opláchnutí tlak. vodou
- Očištění pískovce od nečistot a opláchnutí tlak. vodou
- Vyspravení pískovce – speciální probarvená malta na opravu přírodního kamene
- Ošetření pískovcových ploch impregnačním nátěrem

S1 ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

OD INTERIÉRU

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- TEPELNÁ IZOLACE
  ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY V PLOŠE
  FASÁDNÍ POLYSTYREN
  EPS 70 F tl. 160 mm lambda = 0,039 W/mK
  ZATEPLENÍ OSTĚNÍ,NADPRAŽÍ A PARAPETU, ZATEPLENÍ ŘÍMSY:
  FASÁDNÍ POLYSTYREN
  EPS 70 F tl. 30 mm lambda = 0,039 W/mK

o prvni tři řady izolantu nad terénem bude EPS 70 F nahrazen minerální vlnou z důvodu ohlazů

- KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m²
- ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm VYZTUŽNÁ SKLOVINOVÁ KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

S2 STROP NAD 2.NP - HLAVNÍ BUDOVA ZATEPLENÍ

- TEPELNÁ IZOLACE
  ZATEPLENÍ STROPU POLOŽENÍM IZOLACE NA ZÁKLOP
  MINERÁLNÍ VATA tl. 260 mm, lambda = 0,039W/mK
  IZOLACE BUDE POLOŽENA NA ZÁKLOP STROPNÍ KONSTRUKCE VE DVOU VRSTVÁCH, S PŘELOŽENÍM PŘES SPÁRY
- POCHOZÍ PLOCHA
  DESKY OSB tl.15 mm NA DŘEVĚNÉM ROŠTU

N2 NOVÉ NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY, DN 200, CELKEM 52m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK

P2 NOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY, DN 200, CELKEM 8m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK

DS NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY, DN 125, CELKEM 49m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK

H1 NOVÁ ČÁST HROMOSVODU OD OKAPOVÉ SVORKY PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
MATERIÁL - FeZn 8 mm, DÉLKA 62m + NAD STŘECHAMI PŘÍSTAVŮ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ

OS NOVÁ OKAPOVÁ SVORKA

ZS NOVÉ ZKUŠEBNÍ SVORKY HROMOSVODU, CELKEM 4 ks
ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU VE VÝŠCE 1,25m - 1,50 m NAD TERÉNEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ŘEZ A - A, B - B

SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

anitas projekční atelier

ANITAS s.r.o. Turnovská 21
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Bárta

MÍSTO STAVBY: č.p. 20, parc. st.p.č. 243 KÚ Bělá,p.Bezdězem STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 37/16
	FORMÁT	A2	
	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	DATUM	10/16	
	ČÁST	D.1.1.b	
	Č.VÝKRESU	SO.01 07	