POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ

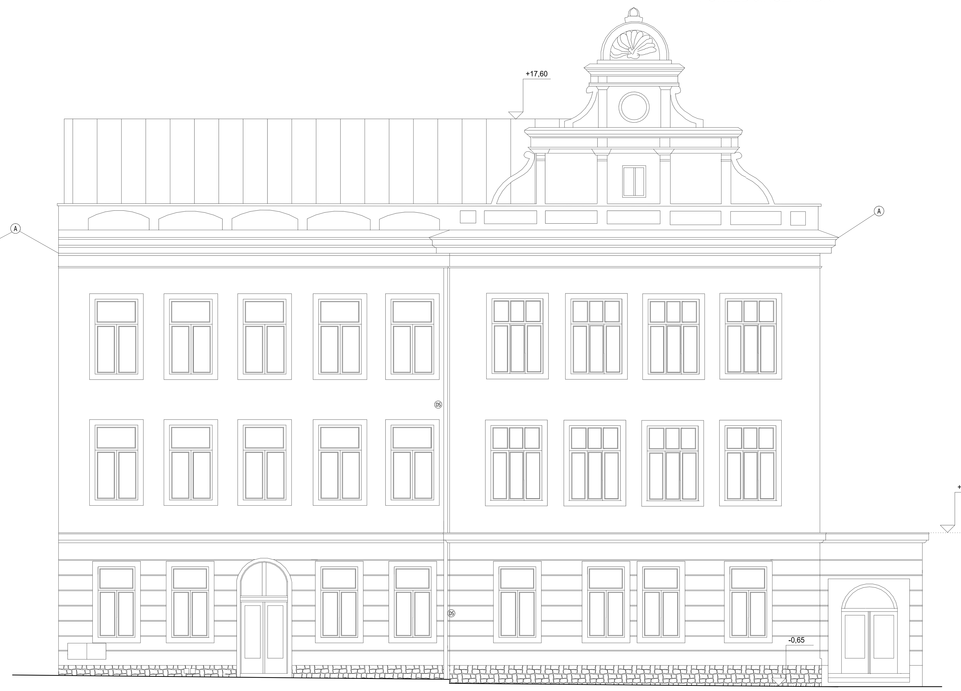

(A) TECHNOLOGICKÝ POSTUP - podstřešní fólie :
- Opatrné oseknání stávající omítky až na cihelné zdivo včetně profukávání spár, odstranění všech nepevných ve části a poškozených ploch až na zdivo
- Omytí vodou
- Provedení očistného podhozu
- Provedení nového jádra ruční jádrovou omítkou(průměrná tloušťka 15mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Předkalování - spojovacího mléčkem
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

(B) TECHNOLOGICKÝ POSTUP - líšty :
- Zjištění dutých míst a jejich oseknání až na cihelné zdivo včetně profukávání spár, odstranění všech nepevných ve části a poškozených ploch až na zdivo, obroušení stávající barvy až na původní štuk
- Omytí líšty řídk. vodou bez použití různých čistidel
- Provedení očistného podhozu
- Provedení nového jádra ruční jádrovou omítkou (průměrná tloušťka 15mm) v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku
- Doplnění odštípaných rohů a vyplnění prasklin v původních omítkách extra stěrkovou omítkou a po jejím vytvrdnutí přebroušení
- Možné předkalování či plnoplošných nových či původních omítek štukovou omítkou s přídavkem Acrhoni emulze H hrubost vodou v poměru 1:10 –vyhovění tzv. „aktivního štuku „
- Penetrace pod silikátovou barvu
- Provedení nátěru fasády silikátovou fasádní barvou

(C) TECHNOLOGICKÝ POSTUP – sokl :
- STÁVAJÍCÍ plánovat sut pěkně k líci nenavážím z penzlíkem materiálem a spádovitě tlak. vodou
- ODSTRANĚNÍ stávající omítky až na spádovitě tlak. vodou
- Vyzkoušení plánovat – specialist protlamovat malty na opravu přirodního kamene
- Ošetření pískovcových ploch impregnačním nátěrem

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNOVOLNOU IZOLACÍ – TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ROZDÍLNÁ BARVA OMÍTKA, KOEFICIENT STEAMOVÉ DIFUZE, EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA S_d=0,2m BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PODLE FYZICKÝCH VZORKŮ

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

PRVKY DO FASÁDY – VĚTRACÍ MŘÍŽKY, EL. SKŘÍŇ ATP, BUDOU BAREVNĚ SLADĚNY S BARVOU FASÁDY
OPLECHOVÁNÍ A PARAPETY BUDOU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

(S) PŮVODNÍ OKNA NA FASÁDĚ, EXTERIÉROVÉ
(VM) VĚTRACÍ MŘÍŽKY - PLASTOVÉ
(N) NOVÉ NÁSTĚNNÉ ŽALUZIE, ČÍR. 20Ř, CELKEM 52m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK
(O) NOVÉ PODKOMÁNÍ ŽALUZIE, ČÍR. 20Ř, CELKEM 8m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK
(OS) NOVÉ OSTĚNNÉ ŠKOPY, ČÍR.12Ř, CELKEM 49m
MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK
(K) NOVÁ ČÁST HROMOSVODU OD OKAPOVÉ SVODKY PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
MATERIÁL - FeZn 8 mm, CELKA 62m + NAD STŘECHNÍ PŘÍSTAVBU V PŘÍPADĚ POŠKOZENÉ
(SZ) NOVÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA
(ZS) NOVÉ ZKUŠEBNÍ SVORKY HROMOSVODU, CELKEM 4 ks
ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU VE VÝŠCE 1,25m - 1,50 m NAD TERÉNEM
(A) OSLAVNÍ LÍŠTA

Výrobní rozměry oken budou upraveny realizační firmou dle zaměření na místě
Rozměry klempířských prvků výrobků budou upraveny realizační firmou dle zaměření po osazení oken
Stávající systém hromosvodů bude zachován, svislé svody v částech zateplovaných fasád budou sejmuty a po provedení zateplení budou vráceny.

Z důvodu možné těžkosti obvodového zdiva a ve vazbě na PBŘ budou první tři řady - celkem 1,5 m výšky - provedeny minerální izolací

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

POHLEDY

SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZŠ TYršOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ANITAS s.r.o. Tovrnská 21
IČO: 257 55 668 295 01 Mnichovo hradiště
DIČ: CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 217
zodpovědný projektant:
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ
dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Bárta

MÍSTO STAVBY: č.p. 26, pozem. stavební parc. st.a.č. 243 KÚ Bělá p.Bezdězem	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem	
KRAJ: Středočeský	
INVESTOR: ZŠ TYRŠOVA 20, BĚLÁ POD BEZDĚZEM Masarykovo náměstí 93 294 21 Bělá pod Bezdězem	

MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	A2
ČÍSLO	2P5
DATUM	10/16
ČÁST	D.1.1.6
C.VÝKRESU	06

2M.ČÍSLO: 2116
ČÍSLO PARE: