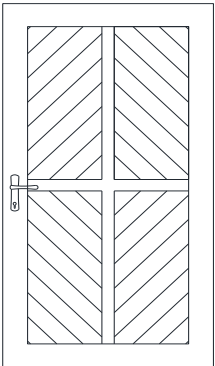



Bělá pod Bezdězem - zámek
Západní a jižní křídlo 3.NP

DVEŘE - REPASE

DPS

ČÁST B - JIŽNÍ KŘÍDLO

<p><u>B.D.R</u> 1</p>	<p>L</p>	 <p>1000/1800</p>	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>(rámové křídlo, rozdělení do čtyř tabulek 2x2 dvojitá skládaná výplň materiál: dub mořený, voskovaný)</p> <p>ponechat bez oprav - jde o nové dveře přenést z depozitáře, osadit</p>	 <p>stávající kamenná zárubeň, přisazená vnitřní dřevěná zárubeň</p>	<p>upravit zámek pro systém centrálního klíče (CK)</p>	<p>B1</p>	<p>1</p>
---	-----------------	--	--	---	--	-----------	-----------------

Index	Levě/ pravě	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Zárubeň	Kování	Poloha	Množství
<p>Postup repase dřevěných částí</p> <p>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce kování</p> <p>2/ odstranit staré nátěry</p> <p>3/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna</p> <p>4/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., bez suků a vad, vysoké hustoty</p> <p>5/ přebroušení</p> <p>6/ dřevo opatřit transparentní impregnací</p> <p>7/ nový krycí nátěr/ lazura/ vosk dle navrženého typu</p>							
<p>Postup repasí kování</p> <p>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</p> <p>2/ odstranit staré nátěry</p> <p>3/ prověřit funkčnost, následně opravit, nebo vyměnit za kopie</p> <p>4/ opatřit protikorozním nátěrem</p> <p>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi, dle dochovaných vzorů</p> <p>6/ mosaz vyčistit, přeleštit</p>							
<p>Poznámka</p> <p>U všech truhlářských prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a osouhlaseny (např. místo repase výroba kopie některých částí). Vzory barevností budou předloženy prováděcí firmou minimálně na čtyřech vzorcích a po komisionálním odsouhlasení bude zahájena výroba! Předkládaný projekt není výrobní dokumentací. Tuto je nutné zpracovat vybraným dodavatelem a výsledné řešení komisionálně odsouhlasit. Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného stavu na místě. Provedení a osazení prvků je uvažováno vč. povrchových úprav (transparentní impregnace, moření, atp.)</p>							
<p><u>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST</u></p> <p>Stávající dveře ústící do částečně chráněné únikové cesty dvouramenného schodiště v západním křídle budou prověřeny, zda vyhoví požadované požární odolnosti dle požární bezpečnostního řešení. Na všechny tato dveřní křídla budou osazeny samozavírače - celkem:</p> <p>1.NP - 1x samozavírač</p> <p>2.NP - 2x samozavírač</p> <p>3.NP - 5x samozavírač</p>							