


3/N/PE AC 50Hz 230/400V / TN-C-S
L1,L2,L3

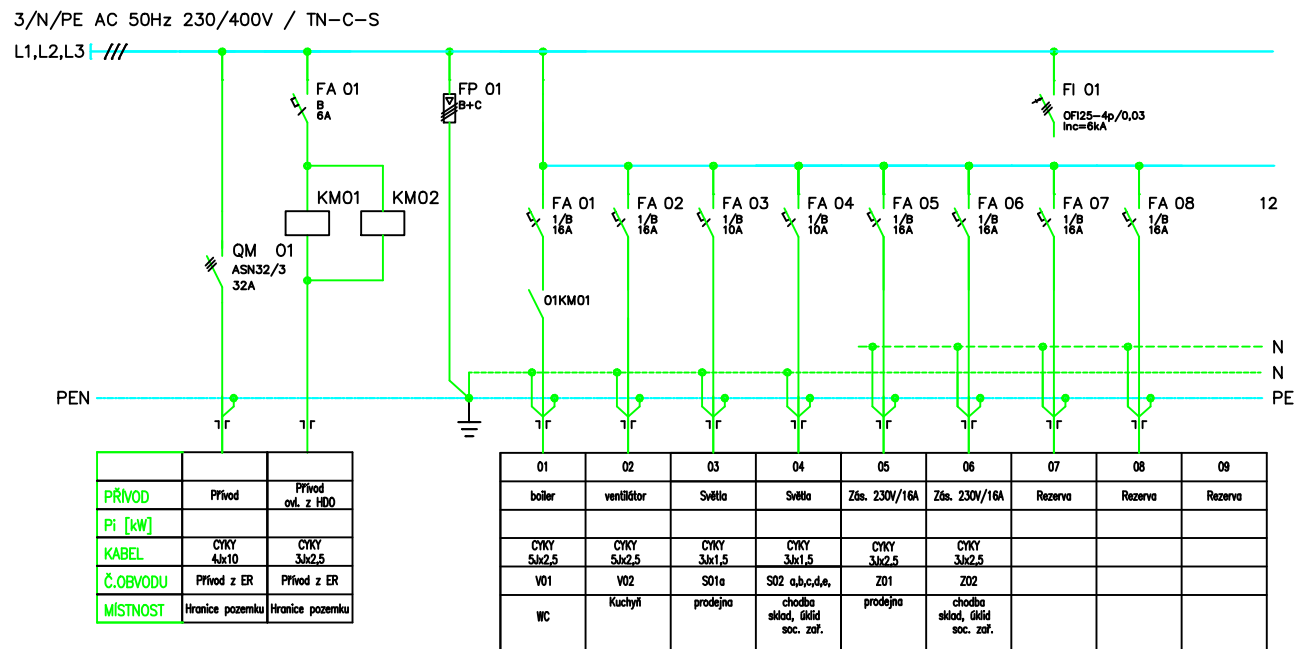

Zodp. projektant:	Ing. Rakoušský Tomáš	Vypracoval:	Pavel Řezáč	č. výkř:
Stavební úřad:	Bělá pod Bezděčem	Dokumentace:	Ovlášení stavby	
Stavebník:	Město Bělá pod Bezděčem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezděčem			
Akce:	Stavební úpravy za účelem změny v užívání - Prodejna průmyslového zboží- rozváděč RD1			6
	1:100			
Místo:	Masarykovo nám. 25, st.p. 263, k.ú. Bělá pod Bezděčem			7/2023